


PIWNICE INSTALACJA GRZEWICZA

Wykaz pomieszczeń : Piwnica

Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow. użytkowa	Posadzka
		445,27 m ²	
0/2	Pomieszczenie gospodarcze	55,85 m ²	żywicą epoksydową
0/3	Pomieszczenie gospodarcze	26,23 m ²	żywicą epoksydową
0/4	Pomieszczenie gospodarcze	59,59 m ²	żywicą epoksydową
0/5	Pomieszczenie gospodarcze	59,59 m ²	żywicą epoksydową
0/6	Pomieszczenie gospodarcze	17,39 m ²	żywicą epoksydową
0/7	Pomieszczenie gospodarcze	9,73 m ²	żywicą epoksydową
0/8	Pomieszczenie gospodarcze	8,78 m ²	żywicą epoksydową
0/9	Pomieszczenie gospodarcze	13,23 m ²	żywicą epoksydową
0/10	Korytarz	9,58 m ²	żywicą epoksydową
0/11	Pomieszczenie gospodarcze	14,59 m ²	żywicą epoksydową
0/12	Pomieszczenie gospodarcze	9,97 m ²	żywicą epoksydową
0/13	Pomieszczenie gospodarcze	7,89 m ²	żywicą epoksydową
0/14	Pomieszczenie gospodarcze	9,61 m ²	żywicą epoksydową
0/15	Kotłownia	26,86 m ²	Plitki podłogowe
0/16	Pomieszczenie gospodarcze	9,10 m ²	żywicą epoksydową
0/17	Pomieszczenie gospodarcze	5,84 m ²	żywicą epoksydową
0/1	Stacja transformatorowa	31,35 m ²	Posadzka cementowa
0/y	Garaż	70,09 m ²	Posadzka cementowa
Razem		445,27 m ²	

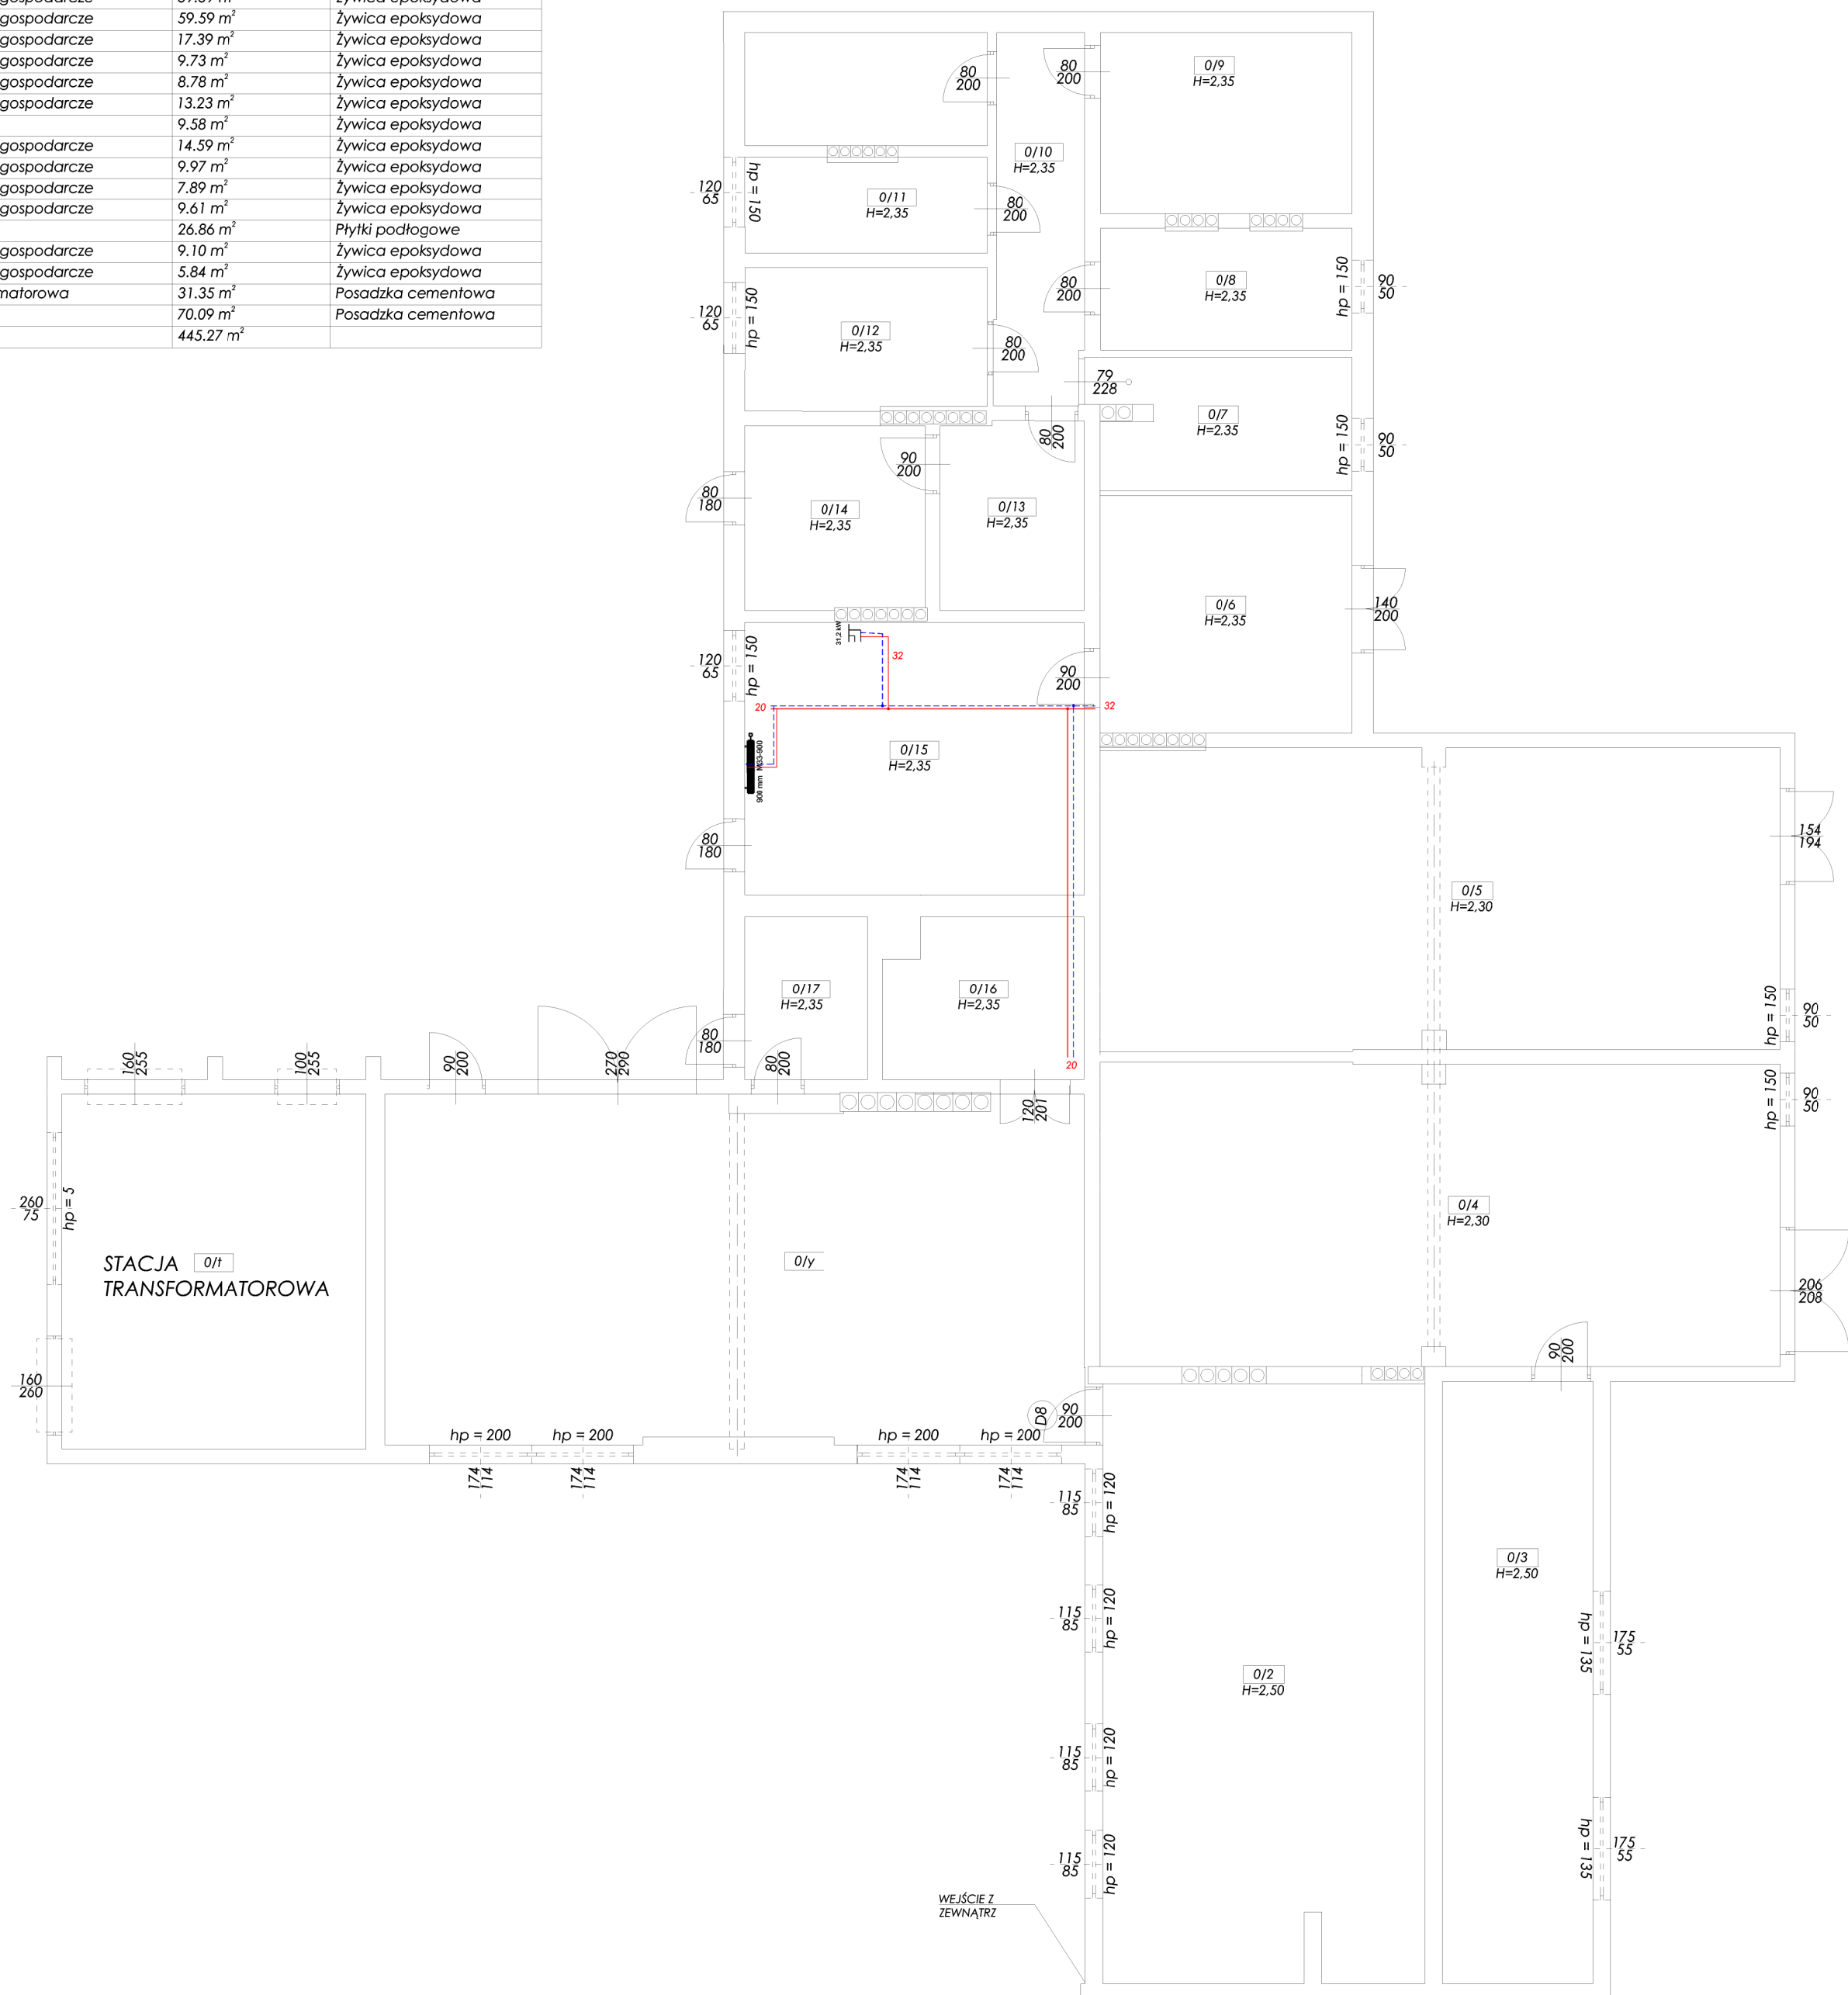

INSTALACJA GRZEWCA:
Instalację grzewczą wykonać z rur wielowarstwowych PE/Al/PE.
Instalację należy izolować w przegrodach budowlanych oraz pomieszczeniach nieogrzewanych.
W mieszkaniach oraz bloku dla przewodów prowadzonych po ścianach izolację przewodów jest zbędna.
Przewody ułożone w podłobie należy szkodować folią PE.
Technologia kotłowni zgodna z poprzednim rozrzutem.
Przewody w obrębie mieszkań i lokali usługowych wykonać z rurociągu zewnętrznego 16 mm.
W pozostałej części budynku zgodnie z rozrzutem.
Przy kłojach przewodów zdecydować lub linę przeszkadzać instalację należy poprowadzić pod sufitu w brudzie ścian i okien, pod sufitem. Nie należy wykonywać brud pożyłowych.
Po wykonaniu instalacji c.o. należy sprawdzić czy naczynie wzbiorcze w kotłowni jest wystarczające na wykonanie instalacji.

LEGENDA:
 — - zasilanie c.o.
 --- - powrót c.o.

<p>BIURO PROJEKTOWE m3KACZMAREK UL. A. MICKIEWICZA 41 63-840 KROBIA www.m3kaczmarek.pl biuro@m3kaczmarek.pl tel. 607 850 703, 607 850 732</p>		
OBIEKT:	BUDYNEK MIESZKALNO - USŁUGOWY	
ADRES INWESTYCJI:	ul. Poznańska 6, 55-140 Żmigród, dz. nr 2	
PRZEDMIOT RYSUNKU:	PIWNICA INSTALACJA GRZEWCZA	
SKALA: 1:100	DATA: 11.2016	NR RYS. 5 - 5
PROJEKTANT SANITARNĄ:	mgr inż. Eugeniusz Wilda spec. konstrukcyjno-inżynierska nr ewid. 253/75/Pw spec. instalacyjno-inżynierska nr ewid. 1497/91/Lo	
ASYSTENT:	mgr inż. Piotr Wierzbicki	