




OBUDOWA SKRF 400/800/1

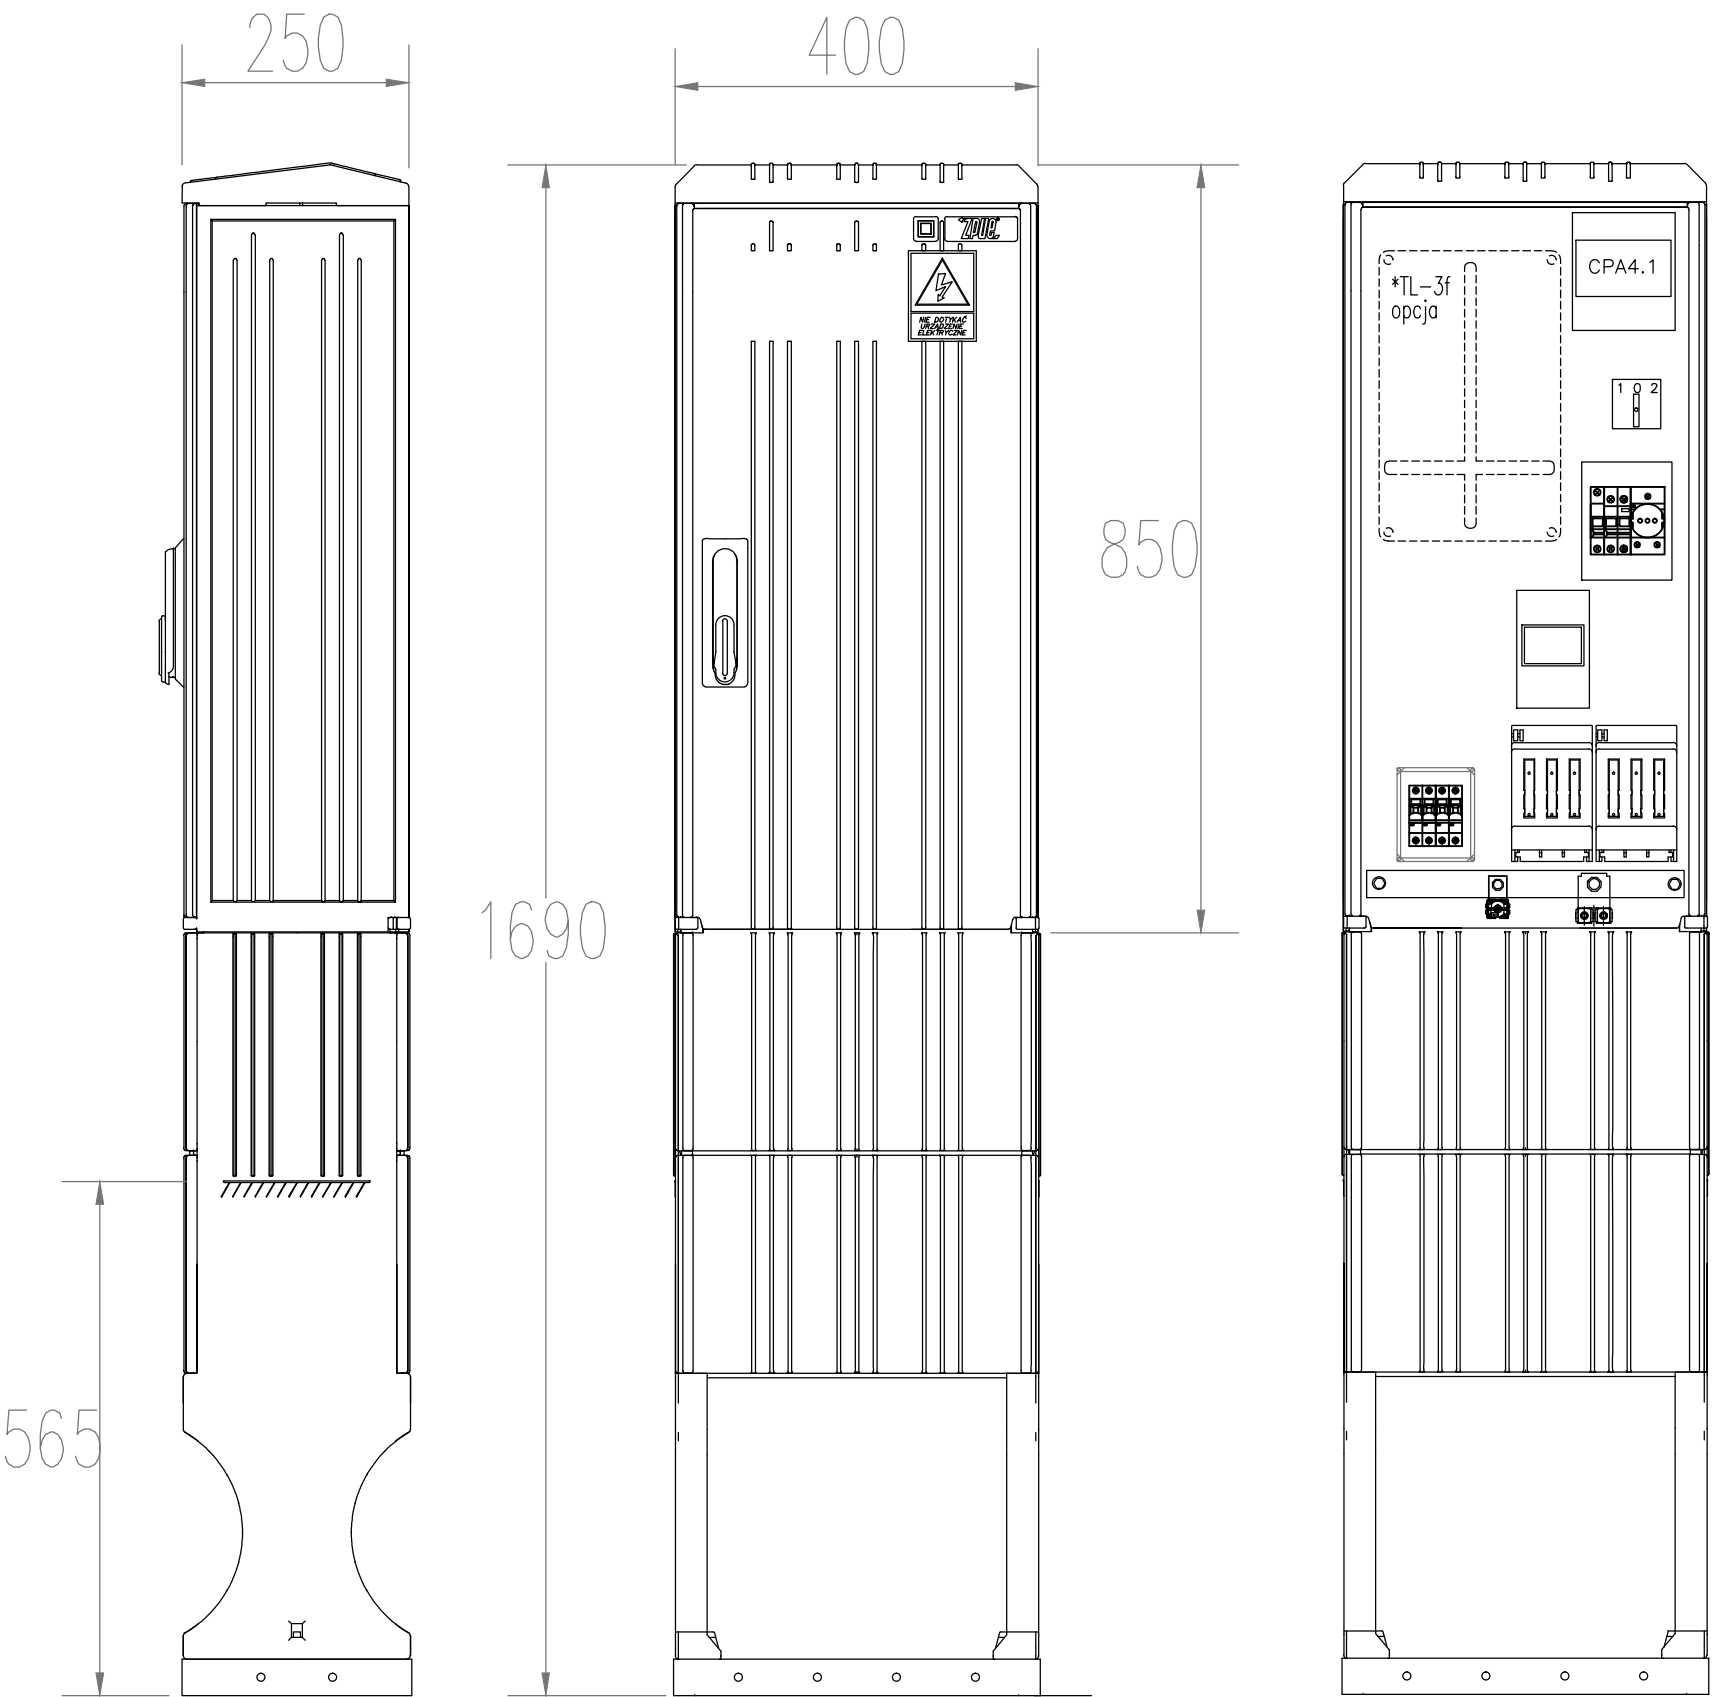

Ochrona przeciwporażeniowa:  
Instalacje i urządzenia niskiego napięcia – układ TN-C – samoczynne  
wyłączenie zasilania

PRACOWNIA PROJEKTOWA BARTŁOMIEJ DYNOWSKI				59-220 Legnica, ul. Jana Karłowicza 13 tel/fax 76/ 819 72 75 tel. 790 456 770
obiekt:	Oświetlenie projektowanej drogi między ul. Rybacką i Wiejską w Żmigrodzie			
adres inwestycji:	Żmigród ul. Rybacka i Wiejska dz. nr 1/4, 1/5, 17(dr) – obręb 0001 Żmigród			
inwestor:	Gmina Żmigród, pl. Wojska Polskiego 2–3 55–140 Żmigród			
projektant:	mgr inż. Remigiusz Przysław uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr upr. 115/DOS/08			
opracował:	mgr inż. Michał Niemiec			
temat rysunku:				branża:
WIDOK ELEWACJI SZAFKI OŚWIETLENIOWEJ				elektryczna
data:	02.2015	stadium:	PB+PW	nr rysunku:
				— 04/E